

Общая информация

Чиллер раздельного исполнения (агрегат и гидромодуль на единой раме в помещении, воздушный конденсатор монтируется на улице)

Технические характеристики

| ● Характеристики установки, на базе 2(двух) поршневых компрессоров Frascold (Италия): | |
|---|---|
| ● Холодопроизводительность, при Токр +30С, температуре хладоносителя на выходе из чиллера 0С, температуре хладоносителя на входе в чиллер +5С расход хладоносителя 28 м3/час, R404a | ● 162 кВт |
| ● Масса установки, кг | ● 1300 |
| ● Окружающая температура (диапазон работы) °С -40...+45 | ● -40...+45 |
| ● Количество компрессоров, шт | ● 2 |
| ● Регулирование производительности | ● 0-50-100% |
| ● Количество холодильных контуров | ● 2 |
| ● Хладоноситель | ● Раствор пропиленгликоля не менее 25% |
| ● Энергопотребление общее | ● 73 кВт |
| ● Электропотребление компрессора | ● 2x30 = 60 кВт |
| ● Электропотребление насоса, кВт | ● 7,5 |
| ● Количество вентиляторов, шт. | ● 6 |
| ● Электропотребление вентиляторов | ● 6 x 0,88 кВт |
| ● Электропитание | ● 3x400В, 50 Гц. |
| ● Тепловыделение воздушного конденсатора | ● 312 кВт |
| ● Легкосъемные декоративные защитные панели окрашенные светлой краской | ● Да |
| ● Длина конденсатора, мм | ● 3600 (2 шт.) |
| ● Ширина конденсатора, мм | ● 600 (2 шт.) |
| ● Высота конденсатора, мм | ● 1060 (2 шт.) |
| ● Масса конденсатора, кг | ● 800 |
| ● Объем масла, л | ● 10 |
| ● Объем заправки фреоном R404a, кг | ● ~150 |
| ● Количество насосов, шт. | ● 1 |
| ● Производительность одного насоса, м ³ /час | ● 46 м ³ /час при 35 м.в.ст. |
| ● Присоединительные размеры вход/выход воды | ● ДУ80 |
| ● Теплоизолированная емкость, атм. давление, | ● 2000 литров |

Коммерческие вопросы: Илья Владимирович Черемухин

Тел: +7 (987) 349-96-23

+7 (987) 896-81-10

E - Mail: cheremuhin@oreninox.ru

Переработка молока: Алексей Александрович Лосихин

Тел: +7 (987) 772-70-95

E - Mail: a.losihin@oreninox.ru

Монтаж и наладка: Сергей Владимирович Цариценцев

E - Mail: s.cariancev@oreninox.ru

Пивоварение: Павел Андреевич Ермаков

Тел: +7 (909) 617-74-82

848-18-56

E - Mail: p.ermakov@oreninox.ru

Автоматизация: Дмитрий Валерьевич Слугин

Тел: +7 (987) 788-88-57

E - Mail: d.slugin@oreninox.ru

Бухгалтерия: Светлана Геннадьевна Веденева

Тел: +7 (919)

E - Mail: s.vedeneva@oreninox.ru

Общие вопросы: Елена Александровна Черемухина

Тел: +7 (3532) 46-60-22

E - Mail: info@oreninox.ru

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| материал сталь нержавеющая AISI304 | |
| • Присоединительный размер слива воды | • Резьба 1" |

Установка с 2 компрессорами, предназначенными для обеспечения максимальной эффективности при полной нагрузке, обеспечивая высокую эффективность при частичных нагрузках (2(две ступени производительности)).

Установка охлаждения жидкости представляет собой изделие полной заводской готовности, смонтированное на единой раме. Все составные части контура хладагента соединены трубопроводами. Контур испытан на прочность и герметичность. При поставке контур хладагента установки заполнен азотом. Электрическая часть установки собрана и проверена.

Установка сертифицирована на соответствие требованиям национальных стандартов РФ и маркируется знаком соответствия.

На объекте эксплуатации необходимо подсоединить трубопроводы хладоносителя к гидромодулю чиллера, трубопроводы и подключить к электрической сети.

Коммерческие вопросы: Илья Владимирович Черемухин

Тел: +7 (987) 349-96-23

896-81-10

E - Mail: cheremuhin@oreninox.ru

Переработка молока: Алексей Александрович Лосихин

Тел: +7 (987) 772-70-95

E - Mail: a.losihin@oreninox.ru

Монтаж и наладка: Сергей Владимирович Цариценцев

Тел: +7 (987)

E - Mail: s.caricencev@oreninox.ru

Пивоварение: Павел Андреевич Ермаков

Тел: +7 (909) 617-74-82

848-18-56

E - Mail: p.ermakov@oreninox.ru

Автоматизация: Дмитрий Валерьевич Слугин

Тел: +7 (987) 788-88-57

E - Mail: d.slugin@oreninox.ru

Бухгалтерия: Светлана Геннадьевна Веденёва


Тел: +7 (919)

E - Mail: s.vedeneva@oreninox.ru

Общие вопросы: Елена Александровна Черемухина

Тел: +7 (3532) 46-60-22

E - Mail: info@oreninox.ru

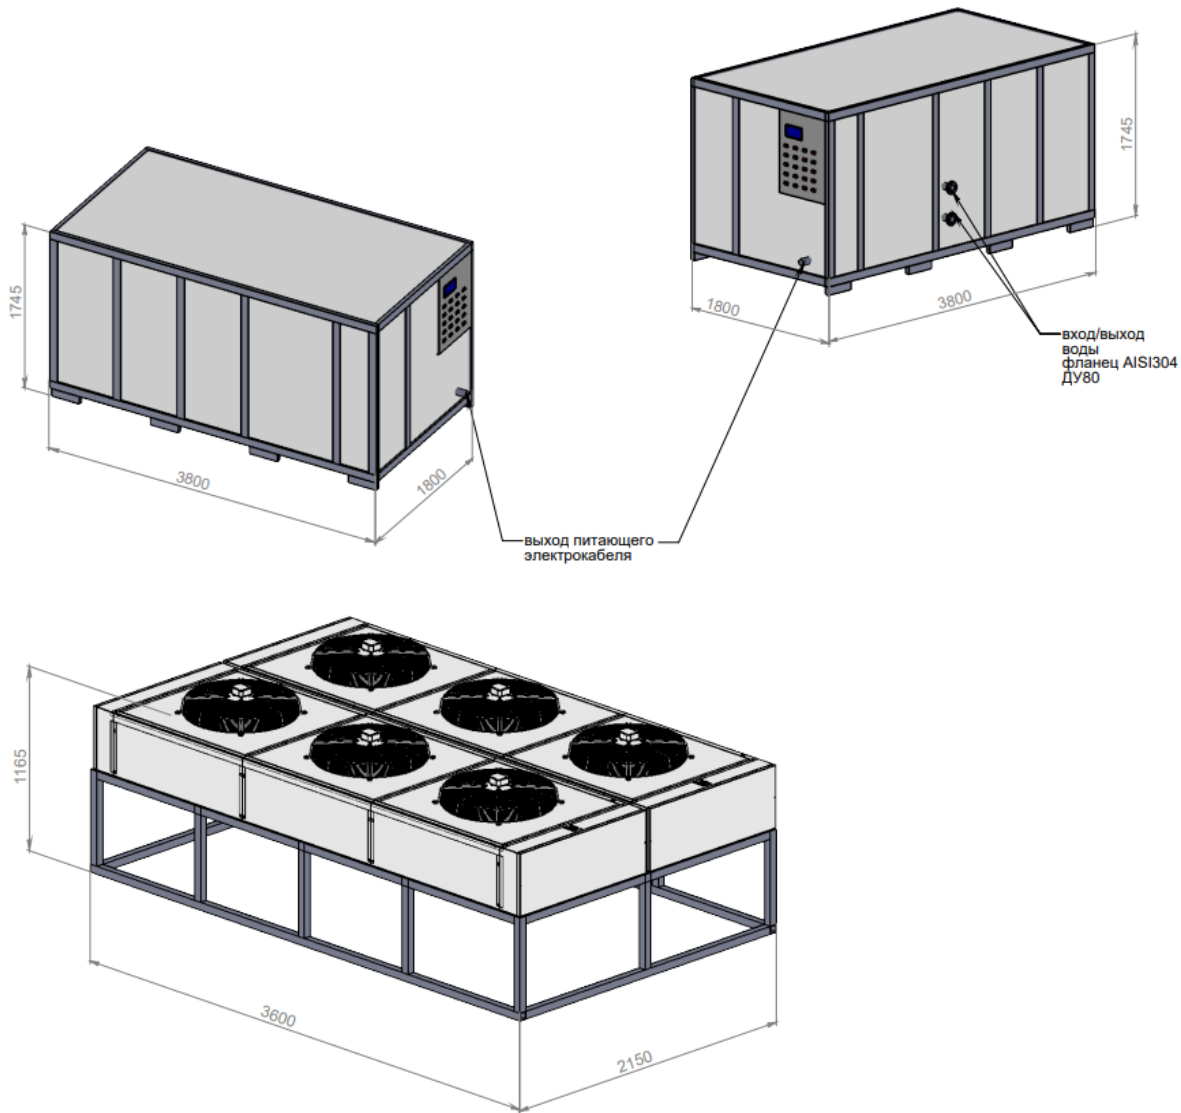

**Воздушный конденсатор 312 кВт при T15K
вариант горизонтального размещения**

Коммерческие вопросы: Илья Владимирович Черемухин
Тел: +7 (987) 349-96-23
+7 (987) 896-81-10
E - Mail: cheremuhin@oreninox.ru

Переработка молока: Алексей Александрович Лосихин Монтаж и наладка: Сергей Владимирович Царищанцев
Тел: +7 (987) 772-70-95
E - Mail: a.losihin@oreninox.ru E - Mail: s.caricencev@oreninox.ru

Тел:

Пивоварение: Павел Андреевич Ермаков
Тел: +7 (909) 617-74-82
848-18-56
E - Mail: p.ermakov@oreninox.ru

Автоматизация: Дмитрий Валерьевич Слугин
Тел: +7 (987) 788-88-57
E - Mail: d.slugin@oreninox.ru

Бухгалтерия: Светлана Геннадьевна Веденева

Тел: +7 (919)

E - Mail: s.vedeneva@oreninox.ru

Общие вопросы: Елена Александровна Черемухина
Тел: +7 (3532) 46-60-22
E - Mail: info@oreninox.ru